

VRF-PB-03							
NIVEL	EQUIPO	LOCAL	TIPO	CT (KW)	CS (KW)	CAUSE (KW)	Q. aire ext. (l/s)
PB	UI-PB-01		CONDENSADORA	43.5	3.30	2.20	-
PB	UI-PB-01.1	ESPERA	CASSETTE 4 VÍAS	4.10	3.30	1.20	-
PB	UI-PB-01.2	ESPERA	CASSETTE 4 VÍAS	4.10	3.30	1.20	-
PB	UI-PB-01.3	ESPERA	CASSETTE 4 VÍAS	4.10	3.30	1.20	-
PB	UI-PB-01.4	ESPERA	CASSETTE 4 VÍAS	2.20	1.70	0.70	-
PB	UI-PB-01.5	ESPERA	CASSETTE 4 VÍAS	2.20	1.70	0.70	-
PB	UI-PB-01.6	ESPERA	CASSETTE 4 VÍAS	2.20	1.70	0.70	-
PB	UI-PB-01.7	CONTROL DE ASISTENCIA	EQUIPO DE CONDUCTOS	3.00	2.40	1.10	200
PB	UI-PB-01.8	SALA DE MEDICOS	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.90	1.40	1.70	200
PB	UI-PB-01.9	SECRETARIA	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.30	1.10	0.10	100
PB	UI-PB-01.10	CIRCULACIÓN HALL	CASSETTE 2 VÍAS	3.90	3.90	1.85	-
PB	UI-PB-01.11	CONSULTORIO	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.30	0.95	0.70	100
PB	UI-PB-01.12	CONSULTORIO	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.30	0.95	0.70	100
PB	UI-PB-01.13	CONSULTORIO	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.30	0.95	0.70	100
PB	UI-PB-01.14	PUERTO DE OBSERVACIÓN	EQUIPO DE CONDUCTOS	4.50	3.70	2.30	260
PB	UI-PB-01.15	PUERTO DE OBSERVACIÓN	EQUIPO DE CONDUCTOS	4.50	3.70	2.30	260
PB	UI-PB-01.16	PUERTO DE OBSERVACIÓN	EQUIPO DE CONDUCTOS	4.50	3.70	2.30	260
PB	UI-PB-01.17	SALA DE INFORMES	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.20	1.00	0.80	100
PB	UI-PB-01.18	OFFICE DE ALIMENTACIÓN	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.20	1.00	1.00	100
PB	UI-PB-01.19	OFICINA	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.20	1.80	1.80	100
PB	UI-PB-01.20	HABITACIÓN GUARDIA	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.90	2.40	2.10	200
PB	UI-PB-01.21	ESTAR PERSONAL	EQUIPO DE CONDUCTOS	3.60	3.00	1.50	200
PB	UI-PB-01.22	CIRCULACIÓN	CASSETTE 2 VÍAS	4.50	2.40	2.10	-
PB	UI-PB-01.23	CIRCULACIÓN HALL	CASSETTE 2 VÍAS	3.90	3.00	1.85	-

VRF-PB-04							
NIVEL	EQUIPO	LOCAL	TIPO	CT (KW)	CS (KW)	CAUSE (KW)	Q. aire ext. (l/s)
PB	UI-PB-04		CONDENSADORA	62.5	-	-	-
PB	UI-PB-04.1	HABITACIÓN 2 CAMAS	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.90	2.40	1.80	200
PB	UI-PB-04.2	HABITACIÓN 2 CAMAS	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.90	2.40	1.80	200
PB	UI-PB-04.3	HABITACIÓN 2 CAMAS	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.90	2.40	1.80	200
PB	UI-PB-04.4	HABITACIÓN 2 CAMAS	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.90	2.40	1.80	200
PB	UI-PB-04.5	HABITACIÓN 2 CAMAS	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.90	2.40	1.80	200
PB	UI-PB-04.6	HABITACIÓN 1 CAMA	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.10	2.40	1.80	200
PB	UI-PB-04.7	HABITACIÓN 1 CAMA	EQUIPO DE CONDUCTOS	3.00	2.30	3.80	200
PB	UI-PB-04.8	HABITACIÓN 1 CAMA	EQUIPO DE CONDUCTOS	3.00	2.30	2.80	200
PB	UI-PB-04.9	OFFICE DE ENFERMERIA	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.30	1.90	1.70	200
PB	UI-PB-04.10	CIRCULACIÓN	CASSETTE 2 VÍAS	4.90	3.50	1.40	-
PB	UI-PB-04.11	HABITACIÓN 2 CAMAS	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.90	2.30	1.70	200
PB	UI-PB-04.12	PUERTO DE VIGILANCIA	EQUIPO DE PARED	0.90	0.80	0.20	-
PB	UI-PB-04.13	ESPERA	CASSETTE 4 VÍAS	4.40	3.70	2.20	-
PB	UI-PB-04.14	SECRETARIA	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.80	1.60	0.80	100
PB	UI-PB-04.15	SALA DE INFORMES	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.90	1.70	0.90	100
PB	UI-PB-04.16	OFICINA	EQUIPO DE CONDUCTOS	2.40	2.10	1.30	170
PB	UI-PB-04.17	CIRCULACIÓN	CASSETTE 4 VÍAS	1.90	1.20	0.20	-
PB	UI-PB-04.18	CIRCULACIÓN	CASSETTE 4 VÍAS	1.40	1.00	0.80	-
PB	UI-PB-04.19	INGRESO DE SERVICIO	CASSETTE 4 VÍAS	2.00	1.70	1.20	-
PB	UI-PB-04.20	HALL	EQUIPO DE CONDUCTOS	1.90	1.20	1.20	100
PB	UI-PB-04.21	CIRCULACIÓN	CASSETTE 4 VÍAS	1.30	1.00	0.40	10
PB	UI-PB-04.22	AULA/TALLER	EQUIPO DE CONDUCTOS	5.40	4.60	2.00	280
PB	UI-PB-04.23	AULA/TALLER	EQUIPO DE CONDUCTOS	6.60	7.60	3.90	500


COMITENTE

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

HTAL. PROF. A. POSADAS - PLAN DIRECTOR ETAPA 2A

TIPO DE INTERVENCIÓN

Esquema de Zonificación

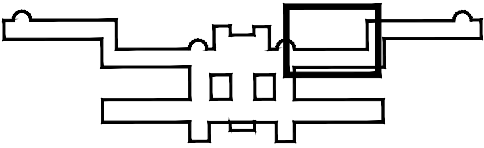

Morón - Provincia de Buenos Aires

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA

EQUIPO TÉCNICO

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA

TÍTULO

PLANO DE DIAGRAMA DE FLUJO

ESCALA HOJA REVISIÓN CÓDIGO

1.100 4 0

ARCHIVO FECHA 75-POS-IT-PBCD

75-POS-IT-PBCD.dwg SEP-2016