

PLANTA BAJA - SECTOR C
EMERGENCIA ADULTOS

		VMP-UT-01											
NIVEL	EQUIPO	LOCAL	TIPO	CT (kW)	CS (kW)	CAUF (kW)	Q. area (l/s)	Q. area ext. (l/s)	Q. area (l/s)	Q. area ext. (l/s)	Q. area (l/s)	Q. area ext. (l/s)	Q. area (l/s)
PB	UT-01-01	OPICINA DOBLE	EQUIPO DE CONDUCTO	2.20	1.70	0.30	100	15	100	15	100	15	100
PB	UT-01-02	CONSULTORIO	EQUIPO DE CONDUCTO	1.30	2.20	0.40	100	15	100	15	100	15	100
PB	UT-01-03	CONSULTORIO	EQUIPO DE CONDUCTO	1.30	2.20	0.40	100	15	100	15	100	15	100
PB	UT-01-04	CONSULTORIO	EQUIPO DE CONDUCTO	1.30	2.20	0.40	100	15	100	15	100	15	100
PB	UT-01-05	CONSULTORIO	EQUIPO DE CONDUCTO	1.30	2.20	0.40	100	15	100	15	100	15	100
PB	UT-01-06	CONSULTORIO	EQUIPO DE CONDUCTO	1.30	2.20	0.40	100	15	100	15	100	15	100
PB	UT-01-07	CONSULTORIO	EQUIPO DE CONDUCTO	1.30	2.20	0.40	100	15	100	15	100	15	100
PB	UT-01-08	HAB. DE GUARDIA	EQUIPO DE CONDUCTO	2.30	1.80	1.00	140	30	140	30	140	30	140
PB	UT-01-09	HAB. DE GUARDIA	EQUIPO DE CONDUCTO	2.00	1.50	1.50	130	30	130	30	130	30	130
PB	UT-01-10	SALA DE VISO	EQUIPO DE CONDUCTO	2.20	1.50	1.20	140	30	140	30	140	30	140
PB	UT-01-11	PUESTO DE OBSERVACION	EQUIPO DE CONDUCTO	5.40	4.00	3.60	300	100	300	100	300	100	300
PB	UT-01-12	PUESTO DE OBSERVACION	EQUIPO DE CONDUCTO	5.40	4.00	3.60	300	100	300	100	300	100	300
PB	UT-01-13	SALA DE TRATAMIENTO	EQUIPO DE CONDUCTO	1.20	0.90	0.60	80	15	80	15	80	15	80
PB	UT-01-14	PUESTO DE OBSERVACION	EQUIPO DE CONDUCTO	4.30	3.10	2.70	200	80	200	80	200	80	200
PB	UT-01-15	OFFICE DE ENFERMERIA	EQUIPO DE CONDUCTO	2.00	1.40	0.70	140	30	140	30	140	30	140
PB	UT-01-16	CIRCULACION	CASILLERIA 2 VIAS	3.50	2.60	1.20	150	25	150	25	150	25	150
PB	UT-01-17	CIRCULACION	CASILLERIA 2 VIAS	3.60	2.90	1.00	150	25	150	25	150	25	150
PB	UT-01-18	CIRCULACION	CASILLERIA 2 VIAS	3.60	2.90	1.00	150	25	150	25	150	25	150
PB	UT-01-19	CIRCULACION	CASILLERIA 2 VIAS	3.60	2.90	1.00	150	25	150	25	150	25	150
PB	UT-01-20	SALA DE ESPERA	CASILLERIA 4 VIAS	5.40	2.80	0.80	180	30	180	30	180	30	180
PB	UT-01-21	ATENCION AL PUBLICO	EQUIPO DE CONDUCTO	1.30	1.00	0.20	80	15	80	15	80	15	80


		VENTILADORES											
NIVEL	EQUIPO	TIPO	VENTILADORES	UNO	CAUSAL (l/s)	CAUSAL (l/s)	CAUSAL (l/s)	CAUSAL (l/s)	CAUSAL (l/s)	CAUSAL (l/s)	CAUSAL (l/s)	CAUSAL (l/s)	CAUSAL (l/s)
PB	VCE-001	IN LINE	INTECCION TIE	1	670	670	670	670	670	670	670	670	670
PB	VCE-002	IN LINE	INTECCION TIE	1	670	670	670	670	670	670	670	670	670
PB	VCE-003	IN LINE	INTECCION TIE	1	670	670	670	670	670	670	670	670	670
PB	VCE-004	IN LINE	INTECCION TIE	1	670	670	670	670	670	670	670	670	670
PB	VCE-005	AXIAL DE TUBO	EXTRACCION SALA DE TABLERO	1	80	80	80	80	80	80	80	80	80
PB	VCE-006	IN LINE	EXTRACCION SALA DE TABLERO	1	140	140	140	140	140	140	140	140	140
PB	VCE-007	IN LINE	EXTRACCION SALA DE TABLERO	1	140	140	140	140	140	140	140	140	140
PB	VCE-008	IN LINE	EXTRACCION SALA DE TABLERO	1	140	140	140	140	140	140	140	140	140
PB	VCE-009	IN LINE	EXTRACCION SALA DE TABLERO	1	140	140	140	140	140	140	140	140	140
PB	VCE-010	IN LINE	EXTRACCION SALA DE TABLERO	1	140	140	140	140	140	140	140	140	140
PB	VCE-011	IN LINE	EXTRACCION SALA DE TABLERO	1	140	140	140	140	140	140	140	140	140
PB	VCE-012	IN LINE	EXTRACCION SALA DE TABLERO	1	140	140	140	140	140	140	140	140	140
PB	VCE-013	IN LINE	EXTRACCION SALA DE TABLERO	1	140	140	140	140	140	140	140	140	140
PB	VCE-014	IN LINE	EXTRACCION SALA DE TABLERO	1	140	140	140	140	140	140	140	140	140
PB	VCE-015	IN LINE	EXTRACCION SALA DE TABLERO	1	140	140	140	140	140	140	140	140	140
PB	VCE-016	IN LINE	EXTRACCION SALA DE TABLERO	1	140	140	140	140	140	140	140	140	140
PB	VCE-017	IN LINE	EXTRACCION SALA DE TABLERO	1	140	140	140	140	140	140	140	140	140

COMITENTE

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

HTAL. PROF. A. POSADAS - PLAN DIRECTOR ETAPA 2A

TIPO DE INTERVENCIÓN

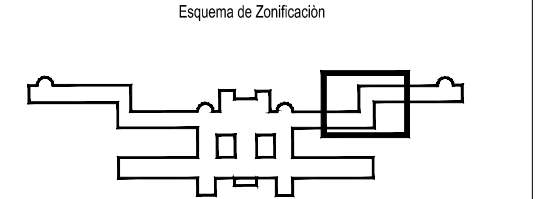

Morón - Provincia de Buenos Aires

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA

EQUIPO TÉCNICO
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA

TÍTULO
PLANO DE TERMOMECAICA - PB C

ESCALA
1:100

HOJA
1

REVISIÓN
0

CÓDIGO
75-POS-IT-PBCD

FECHA
SEP-2016