

L. acabado





L. facultativa

Afluente

Impulsión

Efluente total  
 $Q_m = 2.95 \text{ l/s}$

Salto entre lagunas

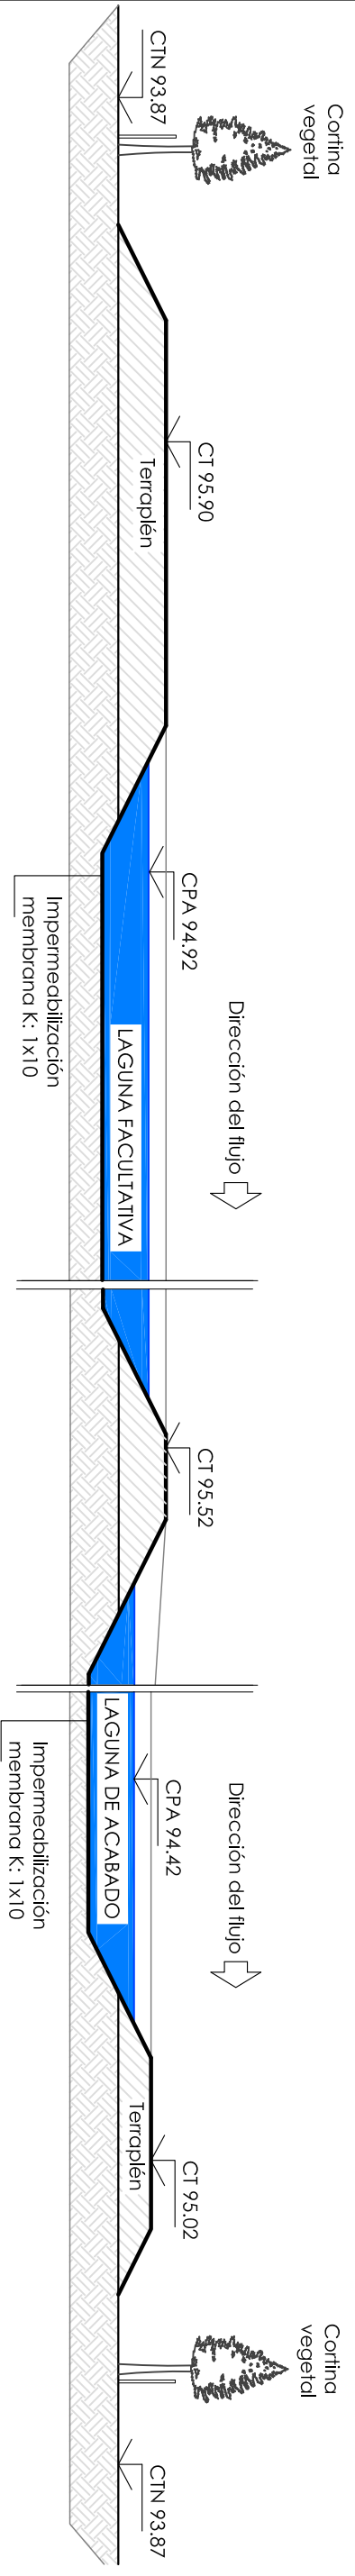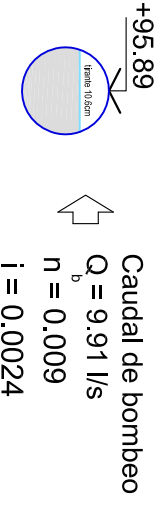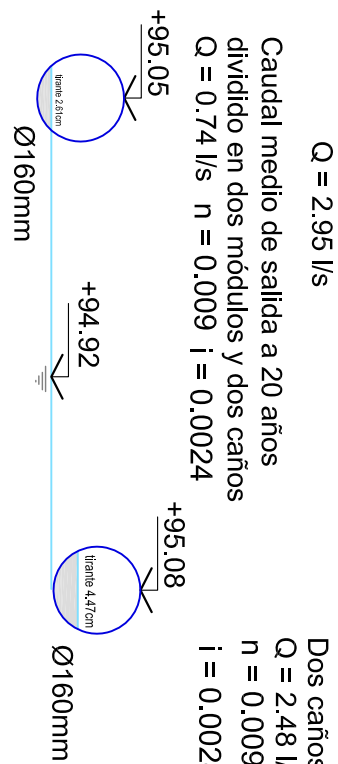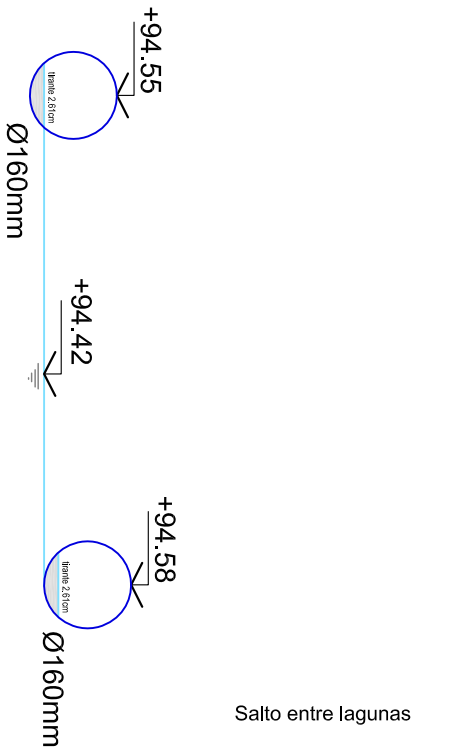

<b>COMUNA DE EMILIA</b>		<b>Presidente: OMAR ÁNGEL PANIGO</b>	
Departamento: La Capital Provincia de Santa Fe		<b>OBRA:</b> Sistema de Desagües Cloacales	
<b>PROYECTO:</b> S&D Ingenieros Asociados www.sdiingenieria.com.ar		<b>PLANO:</b> Planta de Tratamiento Perfil hidráulico	
Escala:	S/E	Fecha:	Marzo 2017
		Nº de plano:	24.D